



## Produktinformation

Används för mätning av termisk energi i värme eller kylsystem med vatten som fluid. Ej lämplig vid Glykolblandningar eller andra anti-icing tillsatser. Kompletterad med parade Pt500 temperaturgivare, integreringsverk med LCD-display och integrerad M-bus som fjärravläsningsmodul samt flödesmätare av ultraljudstyp. Nätdrift 230VAC. Gängad eller flänsad anslutning. Mätaren uppfyller kraven enligt SS-EN1434.

Dimensionsområde (DN)	15 - 100
Tryckklass (PN)	16 - 25
Temperatur (°C)	5 - 105
Huvudmaterial	Mässing, Gråjärn



## Användningsområde

För mätning av termisk energi i värme- och kylsystem med vatten som värme- eller köldbärare (ej tillsatser såsom glykol etc). Den kompletta mätaren består av flödesmätare av ultraljudstyp, elektroniskt integreringsverk med LCD-display och temperaturgivarpar PT 500 samt med integrerad M-bus.

Applikation: Värme - kyla – värme/med kyltariffer (kyltariff på -dT & tflöde <20 °C)

Omgivande miljöklass: Klass C

Omgivning klass: Klass E2 + M2

## AMA-text

### UGA Värmemätare

Värmemängdsmätare AT 7500F.. med värme- och kylregister, flödesmätare av ultraljudstyp med dynamiskt mätområde 1:250 i DN 15-100, integreringsverk 230VAC med LCD-display samt parade temperaturgivare PT500, qp.... m<sup>3</sup>/h, DN .... i .... utförande. Med integrerad M-bus och möjlighet att installera en ytterligare fjärravläsningsmodul av typ AT 7275EW-.... för anslutning till överordnat datasystem.

## Kvalitetssäkring

2014/32/EU (MID)

### Produkten är CE-märkt

MID godkänd i klass 2 och 3 samt PTB K 7.2 (kylmätare)

Godkännande: MID (DE-10-MI004-PTB013) och PTB K7.2 för kyla (DE-16-M-PTB-0001)

**Märkning på produkt:** Fabrikat, typbeteckning, modellbeteckning, tillverkningsnummer, tillverkningsår, flödesdata, flödesriktning, temperaturområde, klass, IP, CE-märke.

## Energi/miljödeklaration

**Byggvarubedömning:** Undviks

**BVB ID:** 108760


**SundaHus:** C-

**Omfattas av anmälningsplikt enligt REACH**

## Detaljförteckning

Pos	Komponent	Material
1	Mätarhus - Anslutning (gänga/fläns)	Mässing (CuZn35Pb1,5AlAs) (CW625N)
2	Mätarhus - Anslutning (fläns)	Gråjärn
3	Membran till ultraljudselement	Rostfritt stål (1.4435)
4	O-ring	EPDM (etenpropengummi)
5	Integreringsverkskapsling	PC (Polykarbonat)
6	Temperaturgivare - Skyddshylsa	Rostfritt stål (1.4435)
7	Temperaturgivare - Anslutningskabel	Silikon

## Mått och vikt

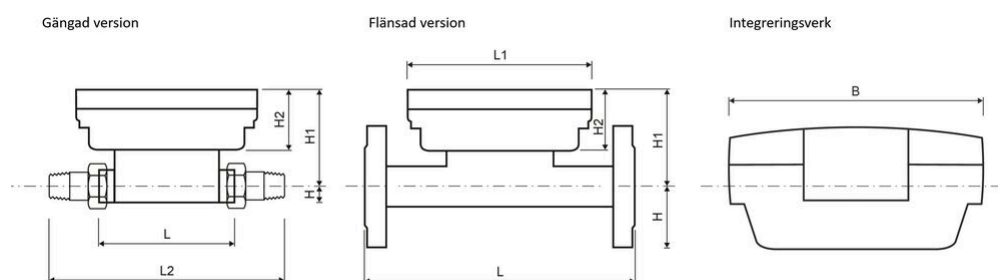**Dimensionsområde (DN):** 15 - 100

## Mått 7500F

Artikelnummer	L	L1	L2	H	H1	H2	B
121338	110	150	190	14.5	82	54	100
121342	130	150	230	18	84	54	100
121343	260	150	380	23	88.5	54	100
121344	300	150	440	33	94	54	100
121331	190	150		47.5	84	54	100
121332	260	150		50	88.5	54	100
121333	300	150		69	94	54	100
121334	270	150		73.5	99	54	100
121335	300	150		85	106.5	54	100
121336	300	150		92.5	114	54	100
128486	360	150		108	119	54	100

## Funktion och konstruktion

AT 7500F är en statisk värmemängdsmätare för mätning av termisk energi i värme- och kylanläggningar med vatten som fluid (ej glykol). Idealiskt för t ex fjärrvärme och 6°C/12°C kylsystem. Mätaren består av en flödesmätare av ultraljudstyp, parade PT 500 temperaturgivare och ett separerbart elektroniskt integreringsverk med flerfunktions LCD-display för visning av ackumulerad energi- och volym. Fjärravläsningsmodul av typ M-bus ingår. Det finns även möjlighet att avläsa momentana värden för flöde, effekt, temperatur för tillopp, retur och temperaturdifferens, max- och minvärden, samt självttest med felindikering.

AT 7500F har en flödesmätare av ultraljudstyp, utan rörliga delar. Detta innebär att den är fri från förlitningsdelar samt, då den inte innehåller några magnetiska delar, är okänslig för vatten med hög magnetithalt. Flödesmätaren är av direkt ultraljudstyp enligt löptidsdifferensmetoden med en integrerad givare och mottagare i varje ände av mätörret. Varje mätcykel (en per sekund) påbörjas av att givaren uppströms skickar en ultraljudsimpuls till mottagaren/givaren nedströms. Tidsintervallen mellan sänd och mottagen signal beräknas mycket precist av flödesmätaren. Därefter byter sensorerna funktion. Den ursprungligt mottagande sensorn blir nu den sändande sensorn och ultraljudssignalen sänds i motsatt riktning. Återigen beräknas tidsintervallen mellan sänd och mottagen signal. Löptiden i flödesriktningen är snabbare än löptiden mot flödet. Genom att jämföra dessa tidsdifferenser kan ultraljudsmätaren noggrant beräkna flödet. Flödesvärdet integreras med temperaturfallet över kretsen samt den s k K-faktorn, vilket beräknas redovisas som energimängden på display.

Mätarna levereras som standard med nät drift men finns som tillval med batteridrift.

På 230V modulen sitter ett backup-batteri, knappcells batteri (CR2032 3V), som går att byta ut.

Mätaren skall alltid installeras i den kallare ledningen, det vill säga returledning i värmesystem och tillloppsledning i kylsystem. Mätaren kan även kompletteras med fjärravläsningsmodul av typ puls, Modbus eller 4-20 mA signal. Det finns även möjlighet att komplettera med ett extra M-bus kort.

#### Dimensionering

Dimensionera mätaren med flöde mellan  $q_p$  och  $q_s$ . Överdimensionera ej, vid gränssfall välj den mindre mätaren, kontrollera att tryckfallet ej blir för stort (max 250 mbar). Denna mätartyp går ej att förslita genom överbelastning, eftersom den saknar rörliga delar. Om det nominella flödet överskrids med mer än 140% kommer ingen flödesmätning att ske.

Kommunikation: 3 kommunikationsgränssnitt (e. x. M-Bus + M-Bus + Int. Radio; 2 primär adresser, 1 sekundär adress)

Integrerad Radio: Option

Frekvens: 868 el 434 MHz

Radioprotokoll: Open Metering Standard (OMS), Generation 3 Profile A eller Generation 4 Profile B Sändningsuppdatering Online

- Ingen tidsfördröjning mellan värde mätning och dataöverföring

Datasändning: Enkelriktad

Sändningsintervall: Med A-cell: 180 sek (upp till 10.5 års lifstid); med D-cell: ~12 sek (upp till 16 års lifstid); med

huvudspänning: ~12 sek; beroende på längd & telegram (mät cykel)

Testmöjligheter: Via display, optiskt läshuvud, testutgångar eller via NOWA mjukvara.

## Tekniska data

**Huvudmaterial:** Messing, Gråjärn

**Huvudmaterialkod:** Messing (CuZn36Pb2As) (CW602N)

**Ingående material:** Messing, Gråjärn, Rostfritt stål, Plaster, Gummi

**Ingående materialkod:** Messing (CuZn36Pb2As) (CW602N), PC (Polykarbonat), EPDM (etenpropengummi)

**Temperatur (°C):** 5 - 105

**Tryckklass (PN):** 16 - 25


**Anslutning:** Utvändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP), Flänsad EN1092

**ETIM klassning:** EC011754 - Värmemätare

**BK04 kod:** 20716 Vattenmätare

**MagiCAD länk:** <https://redir.magicad.cloud/product/846022f5-45c2-4bb9-8b16-2690b7a96d4a>

**IP klass:** IP54

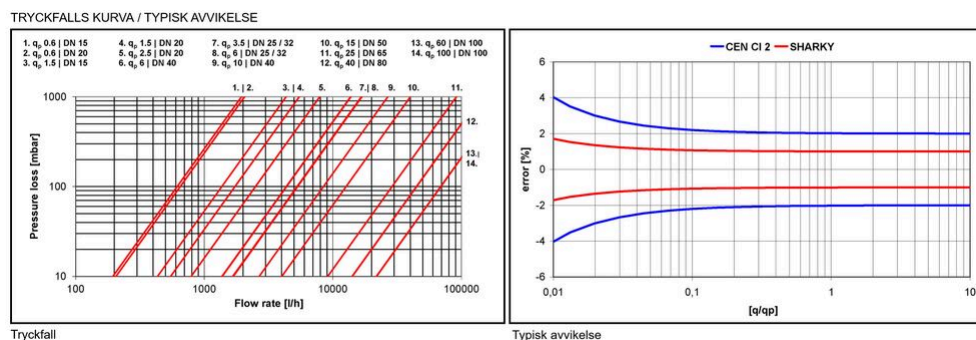

## Teknisk Data

Artikelnummer	PN	Ansl. 1	Ansl. 1 - spec.	Ansl. 2	Ansl. 2 - spec.	Nettovikt (kg)
121338	16	Utvändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)	3/4	Utvändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)	3/4	0.76
121342	16	Utvändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)	1	Utvändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)	1	0.85
121343	16	Utvändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)	1 1/4	Utvändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)	1 1/4	1.5
121344	16	Utvändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)	2	Utvändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)	2	3.1
121331	25	Flänsad EN1092	DN20, PN25	Flänsad EN1092	DN20, PN25	2.75
121332	25	Flänsad EN1092	DN25, PN25	Flänsad EN1092	DN25, PN25	3.5
121333	25	Flänsad EN1092	DN40, PN25	Flänsad EN1092	DN40, PN25	6.4
121334	25	Flänsad EN1092	DN50, PN25	Flänsad EN1092	DN50, PN25	5.9
121335	25	Flänsad EN1092	DN65, PN25	Flänsad EN1092	DN65, PN25	7.7
121336	25	Flänsad EN1092	DN80, PN25	Flänsad EN1092	DN80, PN25	9.6
128486	25	Flänsad EN1092	DN100, PN25	Flänsad EN1092	DN100, PN25	15.2

## Installation och underhåll

**Flödesriktning:** Enkelriktad

**Möjlig montageposition:** Horisontell, Vertikal

Vid mätarplaceringen skall hänsyn tas så att mätningen utförs rätt mättekniskt, samt är service- och avläsningsvänlig. Flödesmätaren skall monteras i den ledning som har den lägre temperaturen, d v s för värmesystem i returledningen och för kylsystem i tillloppsledningen. Om mätaren installeras i fel rörledning är mätaren ej längre typgodkänd, mätvärdena är ej tillförlitliga, felaktiga eller så kan de saknas helt. Vid installation i fel rörledning erhålls felkod E3. Någon konfigurationsjustering av installation i varm ledning kan ej ske, utan en ny mätare för detta ändamål får beställas. Flödesmätaren kan monteras både

horisontellt och vertikalt. Raksträcka före eller efter mätaren krävs inte, men det rekommenderas en lugn ostörd sträcka på 3xDN före mätaren för att få en bra och stabil flödesprofil. Flödesmätaren bör placeras i en lågpunkt för att förhindra påverkan av luft i systemet. Placeringen av flödesmätaren skall heller inte ske direkt efter en ventil eller före en pump. Det rekommenderas att installera avstängningsventiler före och efter mätaren för att underlätta ett eventuellt utbyte av mätare. Mätare rekommenderas att installeras horisontellt med flödesmätaren tilltät 45 ° åt sidan.

OBS! Mätare med gängad anslutning är endast avsedd för plantätning med erforderliga vattenmätarkopplingar och fiberpackningar, t.ex. AT 7056. Gängförband med t.ex. lin eller motsvarande tätning får inte användas.

Vid mediatemperatur under rumstemperatur eller över 90 °C, samt vid konstant hög omgivningstemperatur (över 55 °C) skall elektronikdelen (integreringsverket) monteras i miljö med rumstemperatur. Standardutförandet har 1,5 m mellan integreringsverk och flödesgivare. Denna kabel får ej kapas eller skarvas eftersom integreringsverk och flödesmätare är kalibrerade och certifierade som en enhet. Om kabeln kapas kommer ej värmemängdsmätaren att fungera och måste ersättas av en helt ny värmemängdsmätare. Integreringsverket är förberett för väggmontage.

Dykrör för montering i G 1/2 rörmuff användes med fördel för arbetsskydd och för att underlätta byte av temperaturgivare utan att behöva tappa av systemet. I DN15 och DN20 är en temperaturgivare redan förmonterad i flödesdelen.

Anslutning av temperaturgivare med två-ledarkoppling. Givarna är märkta med blå respektive röd färgmarkering för montering i kall respektive varm flödesledning. Givarens/dykrörets spets skall placeras mitt i flödet. För detaljerad information hänvisas till installationsanvisningen.

Mätaren har NOWA-kompatibel verifikation för revision på ett ackrediterat kontrollorgan eller laboratorium efter utesittningstiden.

Utbytbara enheter i mätaren är fjärravläsningsmodul och temperaturgivare.

## Hör gärna av dig

Vi svarar på dina frågor via e-post och telefon. Inga frågor är för små, inga utmaningar är för stora. Du är alltid välkommen hos Armatec.

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | www.armatec.no

FÖRETAGETS LEDNINGSSYSTEM  
ÄR CERTIFIERAT AV KIWA  
ISO 9001 • ISO 14001