

Allmänt

Parallellkoppel i utförande med fast väggavstånd

- För parallellkoppling av vinghjuls- och ringkolvmätare q_n 2,5-10 / Q_3 4-16
- För att erhålla bättre noggrannhet på q_{min} / Q_1 vid större mätarplatser
- För att slippa avbrott i vattenleverans vid mätarbyten
- För att erhålla längre utesittningstid för vattenmätarna (10 år för q_n 2,5 / Q_3 4 och 5 år för q_n 6-10 / Q_3 10-16)
- Lättare hantering vid mätarbyte

Ankomstkontroll

Kontrollera att parallellkopplet motsvarar beställningen och att det är fritt från skador samt att rätt bruksanvisning är medskickad.

Hantering

Iakttag stor försiktighet vid hantering av såväl parallellkoppel som de mätare som monteras i parallellkopplet. Det är av yttersta vikt att mätarna monteras enligt tillverkarens anvisning.

Montering

Vid montage av mätare, följ alltid tillverkarens anvisningar, överskrid aldrig max vridmoment och se till att kopplingar etc har kvar sin ursprungsposition före under och efter mätaren/mätarna monterats.


Om inte dessa anvisningar följs, finns stor risk för läckage!

Installation

Kontrollera att godset inte blivit skadat under transporten. Vid installation av vattenmätare i parallellkopplet, följ montageinstruktionen för respektive vattenmätare.

Drift och skötsel

Motionering av ingående ventiler skall ske minst var 6:e månad, vilket skall dokumenteras genom förda journaler, t.ex genom löpande underhållssystem.

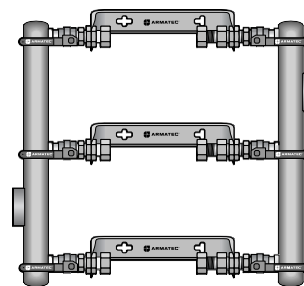

AT 7360B